

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

Via Latiro, 33

16039 Sestri Levante

GE

Rapporto di Prova 1204527

Codice campione	1204527	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento	Committente	
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	12/04/2012	
Data accettazione	12/04/2012	Data inizio Prove	12/04/2012	Data Fine Prove	13/04/2012

Cod SAP 6RT9-Cod ASL NE13 - Fraz. Arzeno - Ne

Descrizione del Campione:

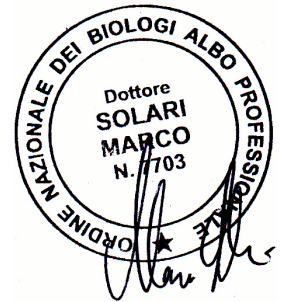
Suppletivo rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°7703


Rapporto di Prova 1204527

venerdì 13 aprile 2012

Mod. AsRDP rev A,2 3/2010

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204643

Codice campione	1204643	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT2-Cod ASL NE02 - Fraz. Campo di Ne - Ne

Nome Campione: Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.63	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	173	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703


Rapporto di Prova 1204643

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204644

Codice campione	1204644	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT4-Cod ASL NE04 - Fraz. Chiesanuova - Ne

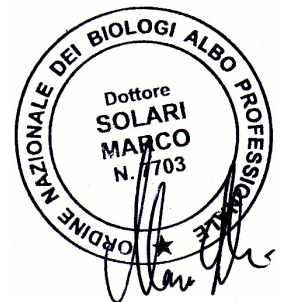
Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.63	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	162	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	0.1	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

 Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
 7703

Rapporto di Prova 1204644

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204645

Codice campione	1204645	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT12-Cod ASL NE19 - Fraz. Terisso - Ne

Nome Campione: Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.52	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	380	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	0.1	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703


Rapporto di Prova 1204645

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**)- Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204646

Codice campione	1204646	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT11-Cod ASL NE17 - Fraz. Zerli - Ne

Nome Campione: Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.68	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	254	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703


Rapporto di Prova 1204646

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204647

Codice campione	1204647	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT5-Cod ASL NE07 - Fraz. Frisolino - Ne

Nome Campione: Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.71	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	167	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703


Rapporto di Prova 1204647

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204648

Codice campione	1204648	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT7-Cod ASL NE10 - Fraz. Cassagna - Ne
Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.83	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	122	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
7703


Rapporto di Prova 1204648

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (***) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

Via Latiro, 33

16039 Sestri Levante

GE

Rapporto di Prova 1204649

Codice campione	1204649	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT8-Cod ASL NE11 - Fraz. Statale - Ne

Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.46	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	95	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

 Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
 7703

Rapporto di Prova 1204649

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (***) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.
 Via Latiro, 33
 16039 Sestri Levante GE

Rapporto di Prova 1204651

Codice campione	1204651	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT10-Cod ASL NE14 - Fraz. Botasi - Ne

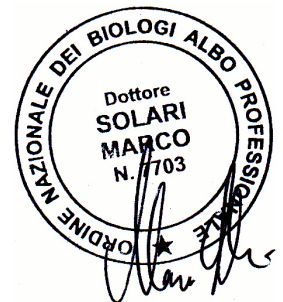
Nome Campione: Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.48	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	248	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	0.1	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703


Rapporto di Prova 1204651

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

Via Latiro, 33

16039 Sestri Levante

GE

Rapporto di Prova 1204652

Codice campione	1204652	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT1-COD ASL NE01 - Fraz. Graveglia - Ne
Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.83	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	165	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

 Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
 7703

Rapporto di Prova 1204652

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

Via Latiro, 33

16039 Sestri Levante

GE

Rapporto di Prova 1204653

Codice campione	1204653	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT3-Cod ASL NE03 - Fraz. Consenti - Ne

Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7.85	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	163	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	tracce	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

 Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
7703

Rapporto di Prova 1204653

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (***) - Prova sub appaltata.

Spett.le
Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

Via Latiro, 33

16039 Sestri Levante

GE

Rapporto di Prova 1204654

Codice campione	1204654	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	26/04/2012	
Data accettazione	26/04/2012	Data inizio Prove	26/04/2012	Data Fine Prove	02/05/2012

Cod SAP 6RT6-Cod ASL NE09 - Fraz. Nascio - Ne

Nome Campione:

Routine Rete

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	CNR-IRSA 2110 man 29:2003	accettabile	NTU	Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	8.04	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	120	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	assente	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0.03	mg/l	0,50	
Coliformi totali	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

 Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N°
 7703

Rapporto di Prova 1204654

mercoledì 2 maggio 2012 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

Pagina 1 di 1

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.

V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01

Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.